

รายงานผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ดังนี้

๑. กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และ ประชาคมท้องถิ่นตำบลดอนหัวฬ่อ

๑.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ: วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑.๒ สถานที่ดำเนินการ: ห้องประชุมชั้น ๒ (อาคารเดิม) เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

๒. ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

๒.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

๒.๒ รับฟังและเสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

๓. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๖๘ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่

๔. ผลจากการมีส่วนร่วม

๔.๑ ประเด็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และให้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม โดยให้จัดทำโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนก่อน ส่วนโครงการที่มีความสำคัญน้อยกว่าให้ดำเนินการในลำดับรอง ไม่มีการเพิ่มโครงการในที่ประชุม

๔.๒ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ดังนี้

- เสนอแนะเพิ่มเติมในโครงการต่าง ๆ ที่ขอเพิ่มเติมอยากให้ขยายท่อระบายน้ำ (Box Culver) ให้ขนาดของท่อระบายน้ำให้กว้างมากยิ่งขึ้น
- เสนอแนะเรื่องน้ำท่วมขังเรื้อรัง



๕. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้นำผลจากการมีส่วนร่วมไปดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๕.๒ นายกเทศมนตรีเร่งรัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องได้ทราบและได้วางแนวทางการแก้ปัญหาไว้ โดยอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา โดยทำการระบุขนาดของท่อระบายน้ำไว้ ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ แกวคู่ รวมถึงรายการครุภัณฑ์ของกองช่าง ที่ขอเพิ่มเติม คือ เครื่องสูบน้ำ แบบ ๖ สูบ ไว้มองรับและแบ่งเบาในเรื่องของการเร่งระบายน้ำ

๖. ประมวลภาพกิจกรรม

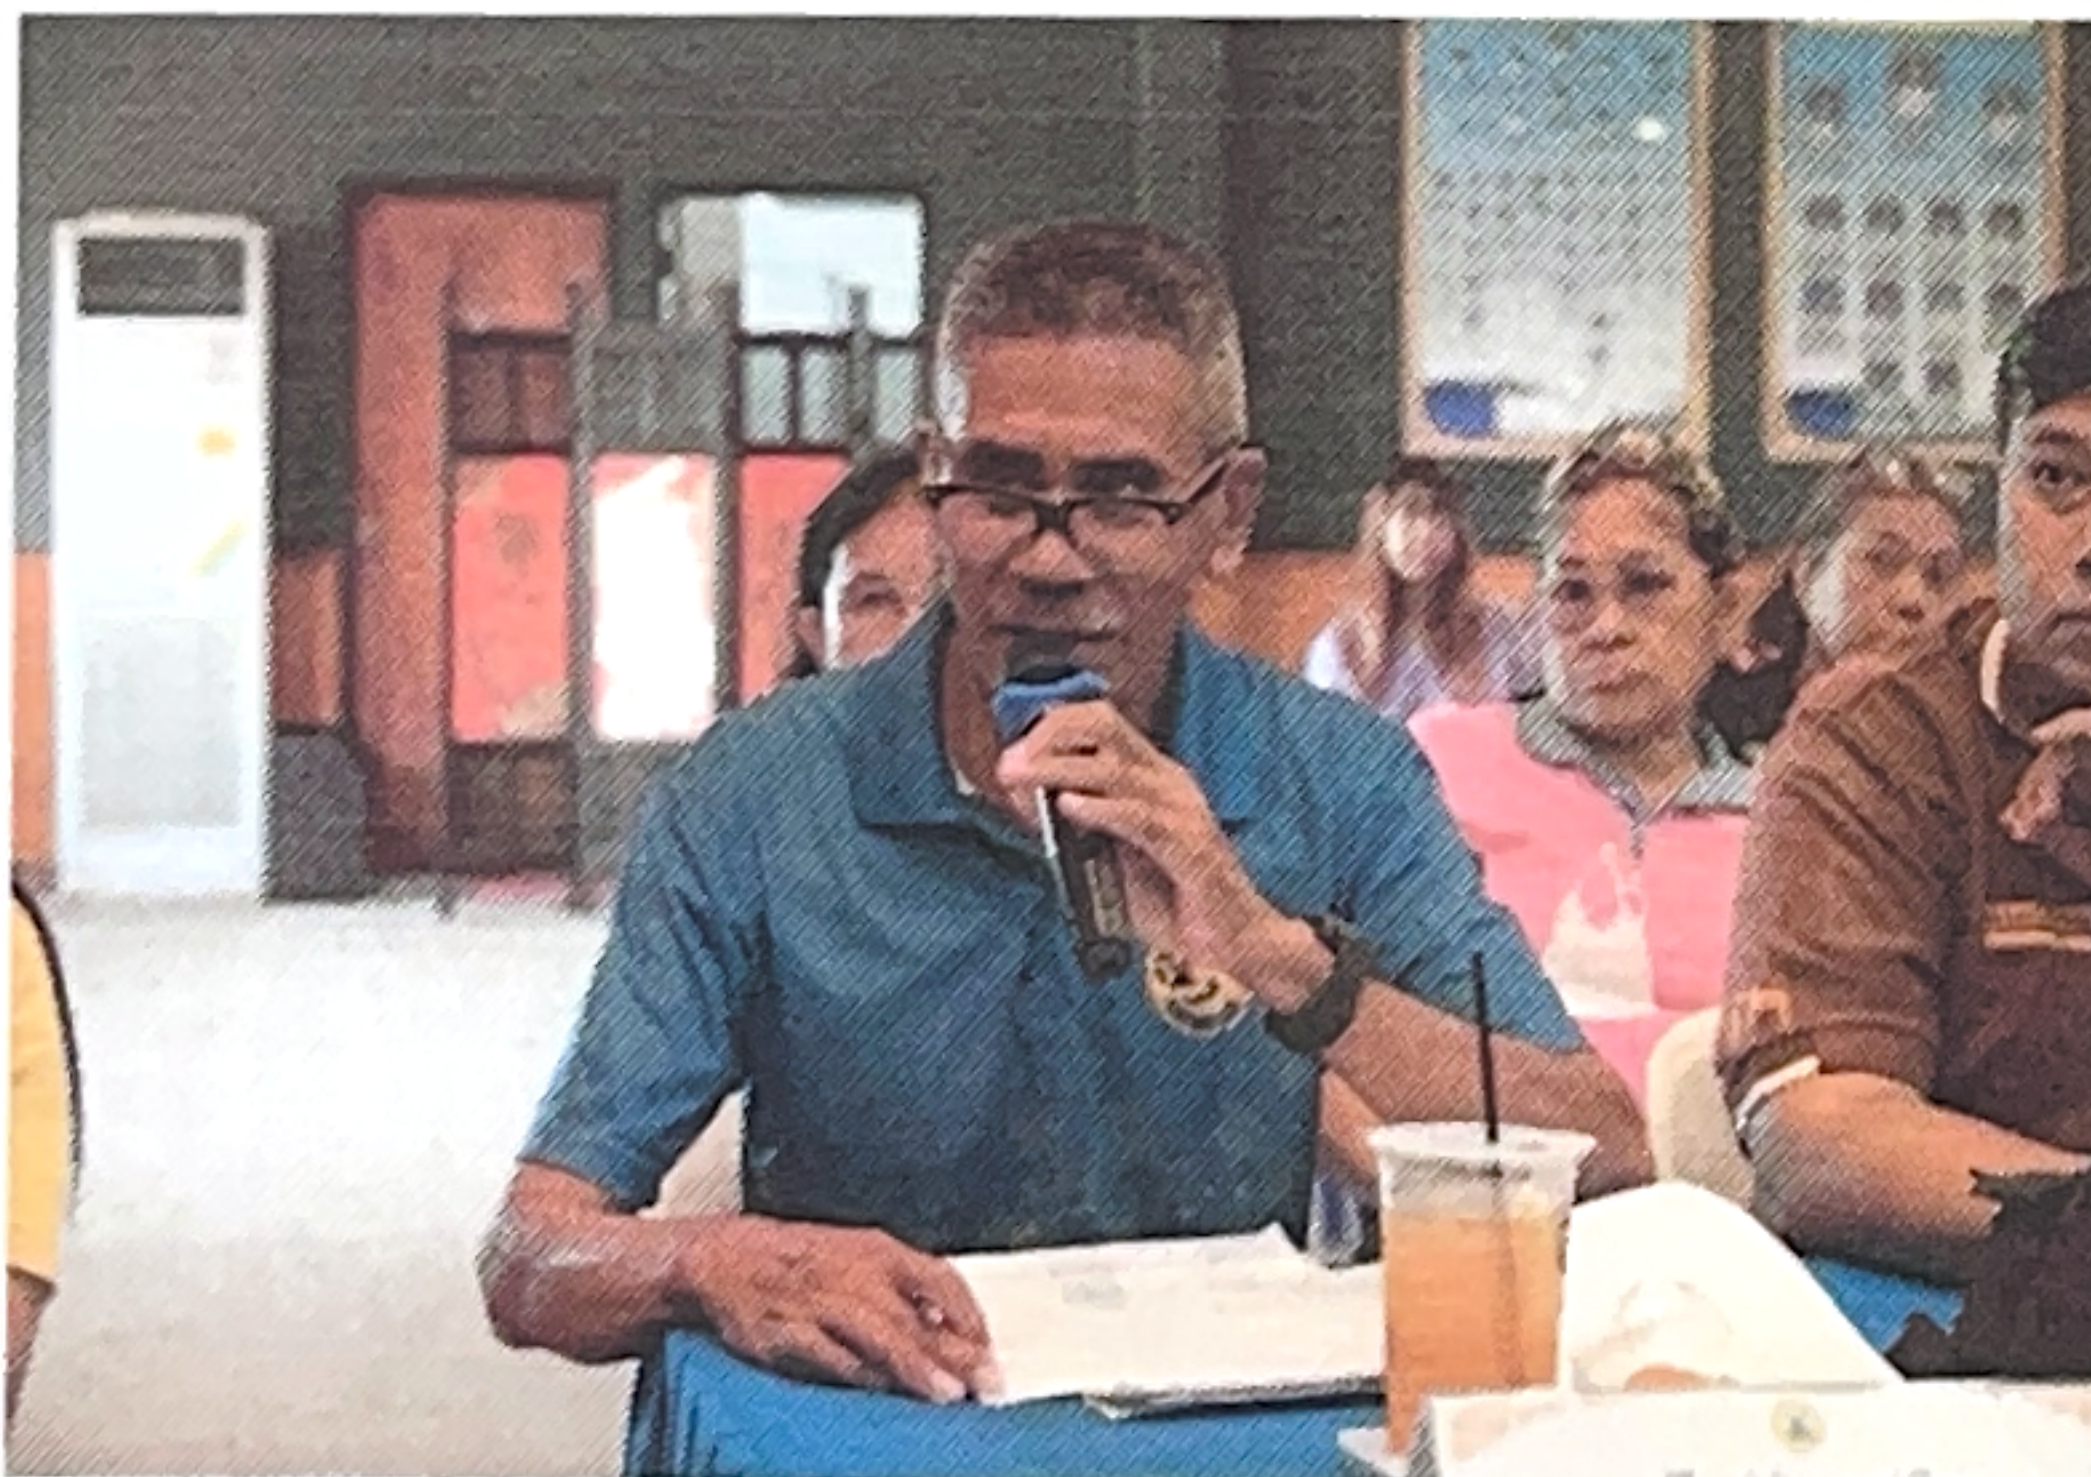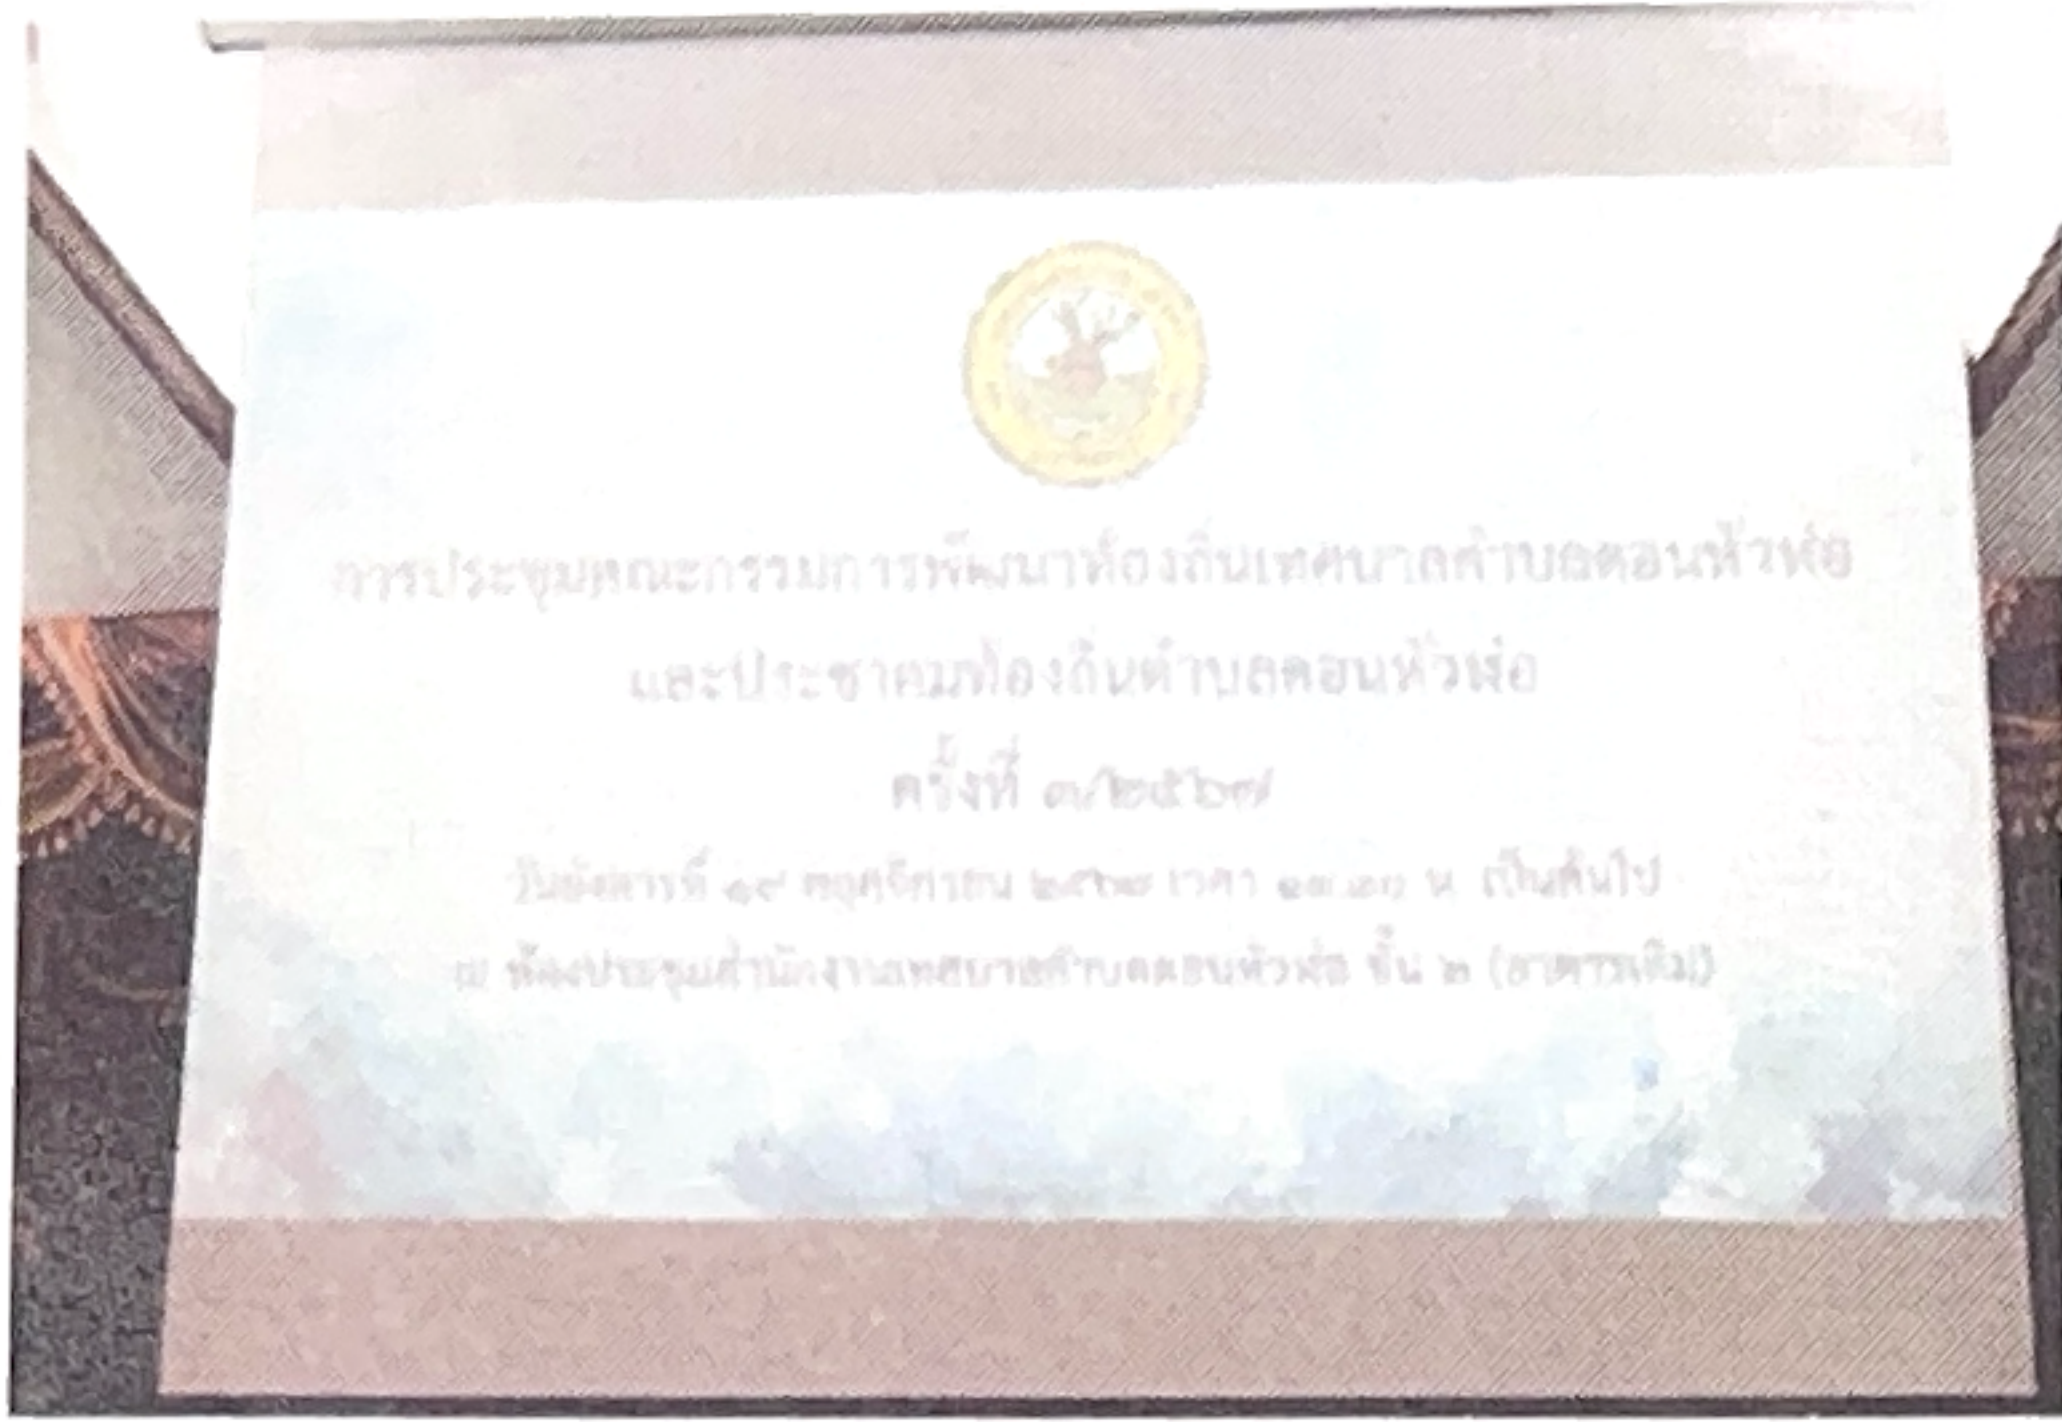

(นายปัญญา ใจเฉื่อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ